

Montage- und Bedienungsanleitung

für Handbedienebene

SCM 1008

8 Schalterausgänge

Müller Schaltanlagen GmbH


Auf den Lüppen 7
35745 Herborn

T. +49 2772 9880-0
info@mueller-schaltanlagen.de
www.mueller-schaltanlagen.de

Wahlschalter
Auto - Aus - Hand

Anschlussbelegung:

1	Automatik	Ausgang	1
2		Ausgang	2
3	Automatik	Ausgang	3
4		Ausgang	4
5	Automatik	Ausgang	5
6		Ausgang	6
7	Automatik	Ausgang	7
8		Ausgang	8
9	Rückmeldung alle Schalter in Stellung Auto		
10	24VDC+		
11	24VDC-		
12	PE		
13-14	Schalterkontakt 1		
15-16	Schalterkontakt 2		
17-18	Schalterkontakt 3		
19-20	Schalterkontakt 4		
21-22	Schalterkontakt 5		
23-24	Schalterkontakt 6		
25-26	Schalterkontakt 7		
27-28	Schalterkontakt 8		

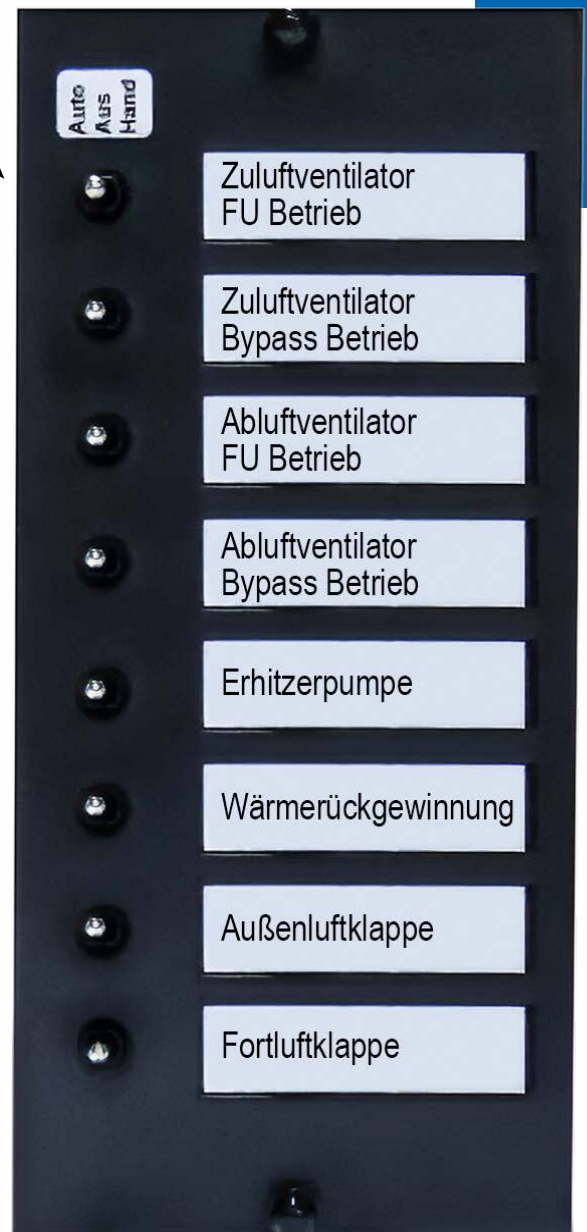

Funktionsbeschreibung:

Die SCM1003 Einheit dient zum Notbedienen von Anlagen im Bereich Klima, Lüftung, Heizung.


Überall wo ein Handbetrieb bei Ausfall der SPS oder DDC notwendig ist, kommt diese Handbedienebene zum Einsatz.

Über einen Kippschalter Automatik – Aus – Hand kann eine Umschaltung erfolgen.

Im Ausgang steht ein potentialfreier Kontakt 250V/6A zur Verfügung.

Anschlussplan:

**8x potentialfreier
Schließer**

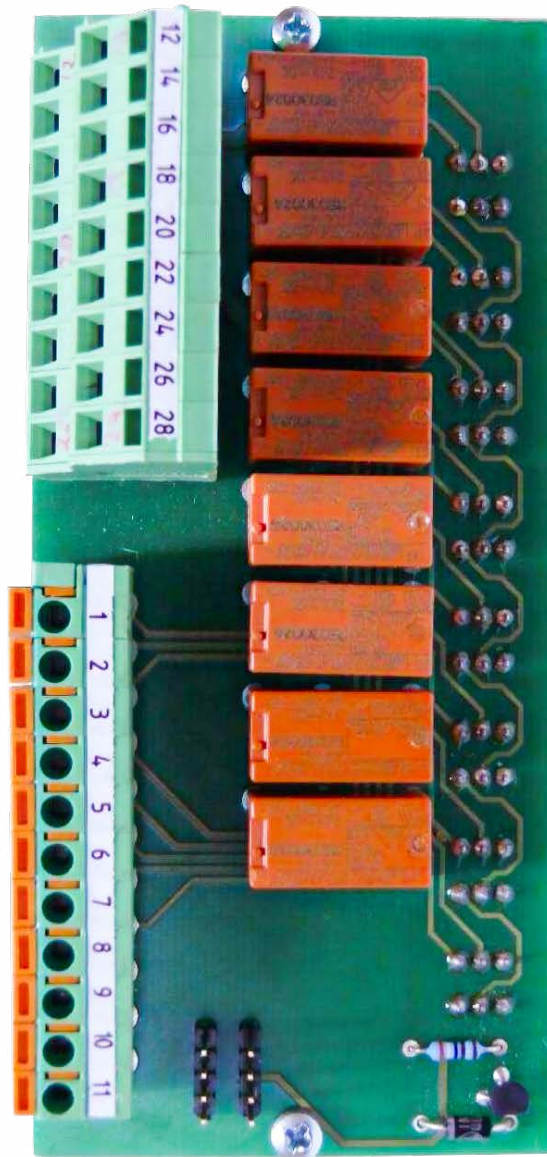

**Zu weiteren
Modulen**

Technische Daten:

Betriebsspannung	24VDC +/- 10%
Stromaufnahme	max. 50 mA
Schaltkontakte	250V / 6A
Einbaumaße	60 x 130 x 35 mm (BxHxT)

Achtung!

Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!